



221203100438

STI 恒准检测  
SINGAPORE TESTING INTERNATIONAL

编号: AHHZJC-S-20260429

安徽恒准环境检测研究院有限公司



# 检 测 报 告

项 目 名 称: 二次供水  
委 托 单 位: 合肥明健卫生消毒服务部  
受 检 单 位: 安徽艺术学院 (D1 宿舍楼) (新站区)  
报 告 日 期: 二〇二六年三月五日







221203100438

STI 恒准检测

编号: AHHZJC-S-20260429

## 检测 报 告

|      |  |                          |                       |
|------|--|--------------------------|-----------------------|
| 委托单位 | 合肥明健卫生消毒服务部  | 受检单位                     | 安徽艺术学院 (D1 宿舍楼) (新站区) |
| 项目名称 | 二次供水   | 检测类别                     | 委托检测                  |
| 检测依据 | GB/T 5750-2023                                       | 执行标准                     | GB 5749-2022          |
| 采样日期 | 2026.03.02   | 完成日期                     | 2026.03.05            |
| 样品包装 | 完好   | 样品数量                     | 0.75L                 |
| 样品性状 | 无色透明液体   | 容器材质                     | 聚乙烯瓶、硬质玻璃瓶            |
| 检测项目 | 二次供水中总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯。             |                          |                       |
| 项目概况 | 本次为送样检测, 检测结果仅对来样负责。<br>送样人: 刘建芳, 联系电话: 14739019184。 |                          |                       |
| 检测仪器 | J013   | LS-35HJ 型立式压力蒸汽灭菌锅       |                       |
|      | J246   | PHB-4 便携式 pH 计           |                       |
|      | J245   | LH-CLO2M(V11)便携式余氯多参数测定仪 |                       |
|      | J244   | LH-NTU2M(V11)便携式浊度测定仪    |                       |
|      | J028   | SW-CJ-1D 型净化工作台          |                       |
|      | J015   | SPX-60BSH-II型生化培养箱       |                       |
|      | J014   | DHP-9082 型电热恒温培养箱        |                       |
| 检测结果 | 检测结果见续页  |                          |                       |

研究  
专用



221203100438

STI 恒准检测  
STANDARD TESTING INTERNATIONAL

编号: AHHZJC-S-20260429

检测结果:

表1 水质卫生检测结果

| 检测项目  | 采样点 | 单位         | 检测结果 | 标准限值          |
|-------|-----|------------|------|---------------|
| 总大肠菌群 |     | MPN/100 mL | 未检出  | 不应检出          |
| 菌落总数  |     | CFU/mL     | 未检出  | 100           |
| 色度    |     | 度          | <5   | 15            |
| 浑浊度   |     | NTU        | 0.16 | 1             |
| 臭和味   |     | /          | 无    | 无异味、异臭        |
| 肉眼可见物 |     | /          | 无    | 无             |
| pH    |     | /          | 7.74 | 不小于6.5且不大于8.5 |
| 游离氯   |     | mg/L       | 0.34 | 0.05-2        |



(此处空白)

编制人 张传甜  
 审核人 杨仁孝  
 签发人 王培培

检测专用章

2016年3月5日





221203100438

STI 恒准检测  
STANDARD TESTING INTERNATIONAL

编号: AHHZJC-S-20260426

安徽恒准环境检测研究院有限公司



# 检 测 报 告

项 目 名 称: 二次供水

委 托 单 位: 合肥明健卫生消毒服务部

受 检 单 位: 安徽艺术学院 (综合楼 (新站区))

报 告 日 期: 二〇二六年三月五日





221203100438

STI 恒准检测  
SHANGHAI TESTING INSTITUTION

编号: AHHZJC-S-20260426

# 说 明

- 一、检测结果仅对委托或送检样品负责。
- 二、对检测结果如有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出。逾期不提出，视为认可检测报告。
- 三、本报告经授权签字人签字（签章），并加盖本公司检测专用章后方有效。
- 四、本报告涂改、增删未加盖本公司检测专用章骑缝章无效。
- 五、本报告及本公司名称，未经同意不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。
- 六、本报告一式叁份，两份交委托单位，一份本公司存档。

检测



公司地址: 合肥市蜀山区振兴路与仰桥路交叉口皖江低碳科技园2幢厂房4层

公司电话: 0551-62968837  
0551-62968837 (传真)

邮政编码: 230000

电子邮箱: 3030492611@qq.com





221203100438

STI 恒准检测

编号: AHHZJC-S-20260426

## 检测报告

|      |  |                          |                 |
|------|--|--------------------------|-----------------|
| 委托单位 | 合肥明健卫生消毒服务部                                      | 受检单位                     | 安徽艺术学院（综合楼（新站区） |
| 项目名称 | 二次供水   | 检测类别                     | 委托检测            |
| 检测依据 | GB/T 5750-2023                                   | 执行标准                     | GB 5749-2022    |
| 采样日期 | 2026.03.02                                       | 完成日期                     | 2026.03.05      |
| 样品包装 | 完好   | 样品数量                     | 0.75L           |
| 样品性状 | 无色透明液体   | 容器材质                     | 聚乙烯瓶、硬质玻璃瓶      |
| 检测项目 | 二次供水中总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯。         |                          |                 |
| 项目概况 | 本次为送样检测，检测结果仅对来样负责。<br>送样人：刘建芳，联系电话：14739019184。 |                          |                 |
| 检测仪器 | J013   | LS-35HJ 型立式压力蒸汽灭菌锅       |                 |
|      | J246   | PHB-4 便携式 pH 计           |                 |
|      | J245   | LH-CLO2M(V11)便携式余氯多参数测定仪 |                 |
|      | J244   | LH-NTU2M(V11)便携式浊度测定仪    |                 |
|      | J028   | SW-CJ-1D 型净化工作台          |                 |
|      | J015   | SPX-60BSH-II型生化培养箱       |                 |
|      | J014   | DHP-9082 型电热恒温培养箱        |                 |
| 检测结果 | 检测结果见续页  |                          |                 |





检测结果:

表1 水质卫生检测结果

| 检测项目  | 采样点 | 单位         | 检测结果 | 标准限值          |
|-------|-----|------------|------|---------------|
| 总大肠菌群 |     | MPN/100 mL | 未检出  | 不应检出          |
| 菌落总数  |     | CFU/mL     | 未检出  | 100           |
| 色度    |     | 度          | <5   | 15            |
| 浑浊度   |     | NTU        | 0.14 | 1             |
| 臭和味   |     | /          | 无    | 无异味、异臭        |
| 肉眼可见物 |     | /          | 无    | 无             |
| pH    |     | /          | 7.60 | 不小于6.5且不大于8.5 |
| 游离氯   |     | mg/L       | 0.38 | 0.05-2        |



(此处空白)

编制人 张佳甜  
 审核人 杨仁考  
 签发人 王培培



2016年3月5日





221203100438

STI 恒准检测

编号: AHHZJC-S-20260427

安徽恒准环境检测研究院有限公司



## 检 测 报 告

项 目 名 称: 热水

委 托 单 位: 合肥明健卫生消毒服务部

受 检 单 位: 安徽艺术学院 (舞蹈楼 (热水箱))  
(新站区)


报 告 日 期: 二〇二六年三月十二日





# 说 明

- 一、检测结果仅对委托或送检样品负责。
- 二、对检测结果如有异议,请于收到报告之日起十五日内向本公司提出。逾期不提出,视为认可检测报告。
- 三、本报告经授权签字人签字(签章),并加盖本公司检测印章后方有效。
- 四、本报告涂改、增删未加盖本公司检测专用章骑缝章无效。
- 五、本报告及本公司名称,未经同意不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。
- 六、本报告一式叁份,两份交委托单位,一份本公司存档。

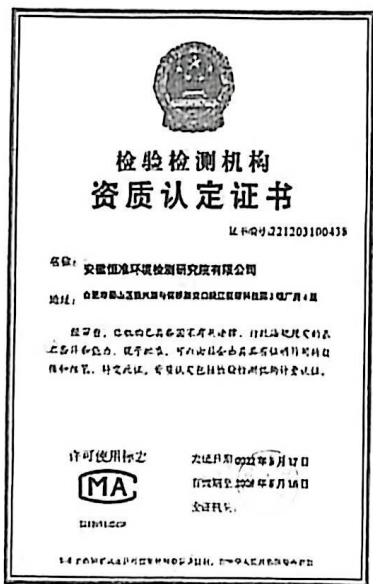

公司地址: 合肥市蜀山区振兴路与仰桥路交口皖江低碳科技园 2 幢厂房 4 层  
 公司电话: 0551-62968837  
 0551-62968837 (传真)  
 邮政编码: 230000  
 电子邮箱: 3030492611@qq.com





221203100438

STI 恒准检测  
CLASSIC TESTING INTERNATIONAL

编号: AHHZJC-S-20260427

## 检测报告

|      |   |                  |                          |
|------|---|------------------|--------------------------|
| 委托单位 | 合肥明健卫生消毒服务部                                     | 受检单位             | 安徽艺术学院（舞蹈楼（热水箱）<br>（新站区） |
| 项目名称 | 热水  | 检测类别             | 委托检测                     |
| 检测依据 | GB/T 18204.5-2025                               | 样品数量             | 1                        |
| 采样日期 | 2026.03.02                                      | 完成日期             | 2026.03.12               |
| 检测项目 | 热水中嗜肺军团菌。                                       |                  |                          |
| 项目概况 | 本次为送样检测，检测结果仅对来样负责。<br>送样人：刘建芳，联系电话：13856019184 |                  |                          |
|      | J010  | SW-CJ-1D 型净化工作台  |                          |
|      | J017  | BPN-50CH 二氧化碳培养箱 |                          |
|      | J031  | XSP-2CA 型双目生物显微镜 |                          |
| 检测结果 | 检测结果见续页   |                  |                          |





检测结果:

水质嗜肺军团菌检测结果

| 采样点 \ 嗜肺军团菌 | 检测结果 |
|-------------|------|
| 热水          | 未检出  |
| 标准限值        | 不得检出 |

(此处空白)



编制人 张传甜

审核人 孙婉

签发人 王培培

检测专用章



2016年3月14日





221203100438

STI 恒准检测

编号: AHHZJC-S-20260428

安徽恒准环境检测研究院有限公司



## 检 测 报 告

项 目 名 称: 热水

委 托 单 位: 合肥明健卫生消毒服务部

受 检 单 位: 安徽艺术学院 (食堂 (热水箱))  
(新站区)

报 告 日 期: 二〇二六年三月十二日





221203100438

STI 恒准检测  
STANDARD TESTING INTERNATIONAL

编号: AHHZJC-S-20260428

# 说 明

- 一、检测结果仅对委托或送检样品负责。
- 二、对检测结果如有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出。逾期不提出，视为认可检测报告。
- 三、本报告经授权签字人签字（签章），并加盖本公司检测印章后方有效。
- 四、本报告涂改、增删未加盖本公司检测专用章骑缝章无效。
- 五、本报告及本公司名称，未经同意不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。
- 六、本报告一式叁份，两份交委托单位，一份本公司存档。



公司地址: 合肥市蜀山区振兴路与仰桥路交口皖江低碳科技园2幢厂房4层

公司电话: 0551-62968837  
0551-62968837 (传真)

邮政编码: 230000

电子邮箱: 3030492611@qq.com





221203100438

STI 恒准检测

编号: AHHZJC-S-20260428

## 检测 报 告

|      |   |                  |                      |
|------|---|------------------|----------------------|
| 委托单位 | 合肥明健卫生消毒服务部   | 受检单位             | 安徽艺术学院(食堂(热水箱)(新站区)) |
| 项目名称 | 热水  | 检测类别             | 委托检测                 |
| 检测依据 | GB/T 18204.5-2025                                   | 样品数量             | 1                    |
| 采样日期 | 2026.03.02  | 完成日期             | 2026.03.12           |
| 检测项目 | 热水中嗜肺军团菌。   |                  |                      |
| 项目概况 | 本次为送样检测, 检测结果仅对来样负责。<br>送样人: 刘建芳, 联系电话: 13856019184 |                  |                      |
|      | J010  | SW-CJ-1D 型净化工作台  |                      |
|      | J017  | BPN-50CH 二氧化碳培养箱 |                      |
|      | J031  | XSP-2CA 型双目生物显微镜 |                      |
| 检测结果 | 检测结果见续页   |                  |                      |

一  
检  
章





221203100438

STI 恒准检测  
STANDARD TESTING INTERNATIONAL

编号: AHHZJC-S-20260428

检测结果:

水质嗜肺军团菌检测结果

| 采样点 \ 嗜肺军团菌 | 检测结果 |
|-------------|------|
| 热水          | 未检出  |
| 标准限值        | 不得检出 |

(此处空白)



编制人 张佳甜

审核人 孙婉

签发人 王培培

检测专用章



2016年3月16日





221203100438

STI 恒准检测

编号: AHHZJC-S-20260431

安徽恒准环境检测研究院有限公司



# 检测报告

项目名称: 热水

委托单位: 合肥明健卫生消毒服务部

受检单位: 安徽艺术学院 (食堂 (热水箱) (新站区))

报告日期: 二〇二六年三月五日





221203100438

STI 恒准检测

编号: AHHZJC-S-20260431

# 说 明

- 一、检测结果仅对委托或送检样品负责。
- 二、对检测结果如有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出。逾期不提出，视为认可检测报告。
- 三、本报告经授权签字人签字（签章），并加盖本公司检测专用章后方有效。
- 四、本报告涂改、增删未加盖本公司检测专用章骑缝章无效。
- 五、本报告及本公司名称，未经同意不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。
- 六、本报告一式叁份，两份交委托单位，一份本公司存档。



公司地址：合肥市蜀山区振兴路与仰桥路交口皖江低碳科技园 2 幢厂房 4 层  
 公司电话：0551-62968837  
 0551-62968837（传真）  
 邮政编码：230000  
 电子邮箱：3030492611@qq.com





221203100438

STI 恒准检测

编号: AHHZJC-S-20260431

## 检测报告

|      |  |                       |                      |
|------|--|-----------------------|----------------------|
| 委托单位 | 合肥明健卫生消毒服务部                                      | 采样地点                  | 安徽艺术学院(食堂(热水箱)(新站区)) |
| 项目名称 | 热水   | 检测类别                  | 委托检测                 |
| 检测依据 | GB/T 5750-2023                                   | 执行标准                  | CJ 94-2005           |
| 采样日期 | 2026.03.02                                       | 完成日期                  | 2026.03.05           |
| 检测项目 | 热水中总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度。           |                       |                      |
| 项目概况 | 本次为送样检测,检测结果仅对来样负责。<br>送样人:刘建芳,联系电话:14274019184。 |                       |                      |
| 检测仪器 | J013   | LS-35HJ 型立式压力蒸汽灭菌锅    |                      |
|      | J246   | PHB-4 pH 计            |                      |
|      | J244   | LH-NTU2M(V11)便携式浊度测定仪 |                      |
|      | J028   | SW-CJ-1D 型净化工作台       |                      |
|      | J015   | SPX-60BSH-II型生化培养箱    |                      |
|      | J014   | DHP-9082 型电热恒温培养箱     |                      |
| 检测结果 | 检测结果见续页  |                       |                      |





检测结果:

表 1 水质卫生检测结果

| 检测项目  | 采样点 | 单位         | 检测结果 | 标准限值                 |
|-------|-----|------------|------|----------------------|
| 总大肠菌群 |     | MPN/100 mL | 未检出  | 不应检出                 |
| 菌落总数  |     | CFU/mL     | 未检出  | 50                   |
| 色度    |     | 度          | <5   | 15                   |
| 浑浊度   |     | NTU        | 0.15 | 1                    |
| 臭和味   |     | /          | 无    | 无                    |
| 肉眼可见物 |     | /          | 无    | 无                    |
| pH    |     | /          | 7.64 | 不小于 6.5 且不<br>大于 8.5 |
| 总硬度   |     | mg/L       | 20.2 | 300                  |



(此处空白)

编制人 张信甜

检测专用章

审核人 杨仁秀

签发人 王培培





221203100438

STI 恒准检测

编号: AHHZJC-S-20260430

安徽恒准环境检测研究院有限公司



# 检 测 报 告

项 目 名 称: 热水

委 托 单 位: 合肥明健卫生消毒服务部

受 检 单 位: 安徽艺术学院（舞蹈楼（热水箱）（新站区）

报 告 日 期: 二〇二六年三月五日





221203100438

STI 恒准检测

编号: AHHZJC-S-20260430

# 说 明

- 一、检测结果仅对委托或送检样品负责。
- 二、对检测结果如有异议,请于收到报告之日起十五日内向本公司提出。逾期不提出,视为认可检测报告。
- 三、本报告经授权签字人签字(签章),并加盖本公司检测专用章后方有效。
- 四、本报告涂改、增删未加盖本公司检测专用章骑缝章无效。
- 五、本报告及本公司名称,未经同意不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。
- 六、本报告一式叁份,两份交委托单位,一份本公司存档。



公司地址: 合肥市蜀山区振兴路与仰桥路交叉口皖江低碳科技园 2 幢厂房 4 层  
 公司地址: 0551-62968837  
 0551-62968837 (传真)  
 邮政编码: 230000  
 电子邮箱: 3030492611@qq.com





221203100438

STI 恒准检测  
STANDARD TESTING INTERNATIONAL

编号: AHHZJC-S-20260430

## 检测 报 告

|      |  |                       |                          |
|------|--|-----------------------|--------------------------|
| 委托单位 | 合肥明健卫生消毒服务部                                      | 采样地点                  | 安徽艺术学院（舞蹈楼（热水箱）<br>（新站区） |
| 项目名称 | 热水   | 检测类别                  | 委托检测                     |
| 检测依据 | GB/T 5750-2023                                   | 执行标准                  | CJ 94-2005               |
| 采样日期 | 2026.03.02                                       | 完成日期                  | 2026.03.05               |
| 检测项目 | 热水中总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度。           |                       |                          |
| 项目概况 | 本次为送样检测，检测结果仅对来样负责。<br>送样人：刘建芳，联系电话：14274019184。 |                       |                          |
| 检测仪器 | J013   | LS-35HJ 型立式压力蒸汽灭菌锅    |                          |
|      | J246   | PHB-4 pH 计            |                          |
|      | J244   | LH-NTU2M(V11)便携式浊度测定仪 |                          |
|      | J028   | SW-CJ-1D 型净化工作台       |                          |
|      | J015   | SPX-60BSH-II型生化培养箱    |                          |
|      | J014   | DHP-9082 型电热恒温培养箱     |                          |
| 检测结果 | 检测结果见续页  |                       |                          |





221203100438

STI 恒准检测  
STANDARD TESTING INTERNATIONAL

编号: AHHZJC-S-20260430

检测结果:

表1 水质卫生检测结果

| 检测项目  | 采样点 | 单位         | 检测结果 | 标准限值             |
|-------|-----|------------|------|------------------|
| 总大肠菌群 |     | MPN/100 mL | 未检出  | 不应检出             |
| 菌落总数  |     | CFU/mL     | 未检出  | 50               |
| 色度    |     | 度          | <5   | 15               |
| 浑浊度   |     | NTU        | 0.16 | 1                |
| 臭和味   |     | /          | 无    | 无                |
| 肉眼可见物 |     | /          | 无    | 无                |
| pH    |     | /          | 7.52 | 不小于 6.5 且不大于 8.5 |
| 总硬度   |     | mg/L       | 19.0 | 300              |

恒准检测有限公司

(此处空白)

编制人 张佳甜  
 审核人 杨仁秀  
 签发人 王培培

检测专用章



2016年3月5日

