



221203100438

STI 恒准检测

编号: AHHZJC-S-20262584

安徽恒准环境检测研究院有限公司



检测报告



项目名称:

二次供水

委托单位:

合肥明健卫生消毒服务部

受检单位:

安徽艺术学院(综合楼)(新站区)

报告日期:

二〇二六年九月三日






221203100438

STI 恒准检测

编号: AHHZJC-S-20262584

说明

- 一、检测结果仅对委托或送检样品负责。
- 二、对检测结果如有异议,请于收到报告之日起十五日内向本公司提出。逾期不提出,视为认可检测报告。
- 三、本报告经授权签字人签字(签章),并加盖本公司检测专用章后方有效。
- 四、本报告涂改、增删未加盖本公司检测专用章骑缝章无效。
- 五、本报告及本公司名称,未经同意不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。
- 六、本报告一式叁份,两份交委托单位,一份本公司存档。

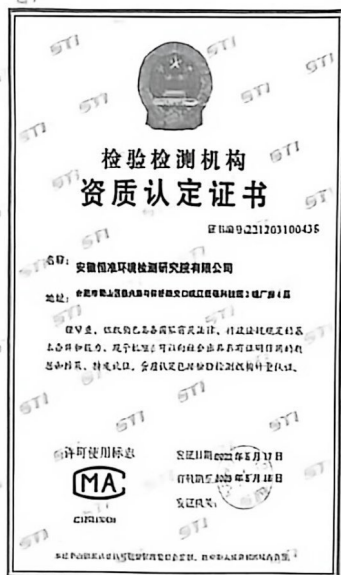

公司地址: 合肥市蜀山区振兴路与仰
桥路交口皖江低碳科技园 2 幢厂房 4
层

公司电话: 0551-62968837

0551-62968837 (传真)

邮政编码: 230000

电子邮箱: 3030492611@qq.com





221203100438

STI 恒准检测
STANDARD TESTING INTERNATIONAL

编号: AHHZJC-S-20262584

检测报告

委托单位	合肥明健卫生消毒服务部	受检单位	安徽艺术学院（综合楼）（新站区）
项目名称	二次供水	检测类别	委托检测
检测依据	GB/T 5750-2023	执行标准	GB 5749-2022
采样日期	2026.08.31	完成日期	2026.09.03
样品包装	完好	样品数量	0.75L
样品性状	无色透明液体	容器材质	聚乙烯瓶、硬质玻璃瓶
检测项目	二次供水中菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、氨（以 N 计）、高锰酸盐指数（以 O2 计）、阴离子合成洗涤剂、游离氯。		
项目概况	本次为送样检测，检测结果仅对来样负责。 委托人：刘建芳，联系电话：13856019184。		
检测仪器	J013	LS-35HJ 型立式压力蒸汽灭菌锅	
	J246	PHB-4 便携式 pH 计	
	J245	LH-CLO2M(V11)便携式余氯多参数测定仪	
	J244	LH-NTU2M(V11)便携式浊度测定仪	
	J028	SW-CJ-1D 型净化工作台	
	J015	SPX-60BSH-II型生化培养箱	
	J014	DHP-9082 型电热恒温培养箱	
检测结果	检测结果见续页		





221203100438

STI 恒准检测

编号: AHHZJC-S-20262584

检测结果:

表 1 水质卫生检测结果

检测项目	采样点	单位	检测结果	标准限值
总大肠菌群		MPN/100 mL	未检出	不应检出
菌落总数		CFU/mL	未检出	100
色度		度	<5	15
臭和味		/	无	无异味、异臭
肉眼可见物		/	无	无
pH		/	7.69	不小于 6.5 且不大 于 8.5
浑浊度		NTU	0.47	1
游离氯		mg/L	0.12	0.05-2
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)		mg/L	1.11	3
阴离子合成洗涤剂		mg/L	<0.05	0.3
氨 (以 N 计)		mg/L	0.03	0.5

(此处空白)

编制人

张传甜

审核人

孙婉

签发人

王培培

检测专用章

2026 年 9 月 3 日



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



221203100438

STI 恒准检测

编号: AHHZJC-G-20262607

安徽恒准环境检测研究院有限公司



检测报告



项目名称:

热水

委托单位:

合肥明健卫生消毒服务部

受检单位:

安徽艺术学院(舞蹈楼(热水箱))

(新站区)

报告日期:

二〇二六年九月三日





221203100438

STI 恒准检测

编号: AHHZJC-G-20262607

说 明

- 一、检测结果仅对委托或送检样品负责。
- 二、对检测结果如有异议,请于收到报告之日起十五日内向本公司提出。逾期不提出,视为认可检测报告。
- 三、本报告经授权签字人签字(签章),并加盖本公司检测专用章后方有效。
- 四、本报告涂改、增删未加盖本公司检测专用章骑缝章无效。
- 五、本报告及本公司名称,未经同意不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。
- 六、本报告一式叁份,两份交委托单位,一份本公司存档。



公司地址: 合肥市蜀山区振兴路与仰
桥路交口皖江低碳科技园 2 幢厂房 4
层

公司电话: 0551-62968837

0551-62968837 (传真)

邮政编码: 230000

电子邮箱: 3030492611@qq.com





221203100438

STI 恒准检测

编号: AHHZJC-G-20262607

检测报告

委托单位	合肥明健卫生消毒服务部	受检单位	安徽艺术学院（舞蹈楼（热水箱）） (新站区)
项目名称	热水	检测类别	委托检测
检测依据	GB/T 5750-2023	执行标准	CJ 94-2005
采样日期	2026.08.31	完成日期	2026.09.03
检测项目	热水中菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、氨（以 N 计）、高锰酸盐指数（以 O2 计）、阴离子合成洗涤剂、总硬度。		
项目概况	本次为送样检测，检测结果仅对来样负责。 委托人：刘建芳，联系电话：13856019184。		
检测仪器	J013	LS-35HJ 型立式压力蒸汽灭菌锅	
	J246	PHB-4 pH 计	
	J244	LH-NTU2M(V11)便携式浊度测定仪	
	J028	SW-CJ-1D 型净化工作台	
	J015	SPX-60BSH-II型生化培养箱	
	J014	DHP-9082 型电热恒温培养箱	
检测结果	检测结果见续页		





221203100438

STI 恒准检测
STANDARD TESTING INTERNATIONAL

编号: AHHZJC-G-20262607

检测结果:

表1 水质卫生检测结果

检测项目 \ 采样点	单位	检测结果	标准限值
总大肠菌群	MPN/100 mL	未检出	不应检出
菌落总数	CFU/mL	未检出	50
色度	度	<5	15
臭和味	/	无	无异味、异臭
肉眼可见物	/	无	无
pH	/	7.52	不小于 6.5 且不大 于 8.5
浑浊度	NTU	0.17	1
总硬度	mg/L	23.0	300
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.806	3
氨 (以 N 计)	mg/L	<0.02	≤0.5
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.05	0.3

(此处空白)

编制人

张伟甜

审核人

孙婉

签发人

王培培

检测专用章



2026年9月3日





221203100438

STI 恒准检测

编号: AHHZJC-G-20262608

安徽恒准环境检测研究院有限公司



检测 报 告



项 目 名 称:

热水

委 托 单 位:

合肥明健卫生消毒服务部

受 检 单 位:

安徽艺术学院（食堂（热水箱））

（新站区）

报 告 日 期:

二〇二六年九月三日






221203100438

STI 恒准检测
STANDARD TESTING INTERNATIONAL

编号: AHHZJC-G-20262608

说 明

- 一、检测结果仅对委托或送检样品负责。
- 二、对检测结果如有异议,请于收到报告之日起十五日内向本公司提出。逾期不提出,视为认可检测报告。
- 三、本报告经授权签字人签字(签章),并加盖本公司检测专用章后方有效。
- 四、本报告涂改、增删未加盖本公司检测专用章骑缝章无效。
- 五、本报告及本公司名称,未经同意不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。
- 六、本报告一式叁份,两份交委托单位,一份本公司存档。

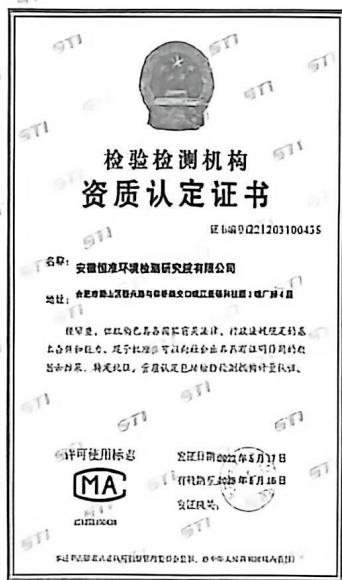

公司地址: 合肥市蜀山区振兴路与仰
桥路交口皖江低碳科技园2幢厂房4
层

公司电话: 0551-62968837

0551-62968837 (传真)

邮政编码: 230000

电子邮箱: 3030492611@qq.com





221203100438

STI 恒准检测

编号: AHHZJC-Q-20262608

检测报告

委托单位	合肥明健卫生消毒服务部	受检单位	安徽艺术学院（食堂（热水箱））（新站区）
项目名称	热水	检测类别	委托检测
检测依据	GB/T 5750-2023	执行标准	CJ 94-2005
采样日期	2026.08.31	完成日期	2026.09.03
检测项目	热水中菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、氨（以 N 计）、高锰酸盐指数（以 O2 计）、阴离子合成洗涤剂、总硬度。		
项目概况	本次为送样检测，检测结果仅对来样负责。 委托人：刘建芳，联系电话：13856019184。		
检测仪器	J013	LS-35HJ 型立式压力蒸汽灭菌锅	
	J246	PHB-4 pH 计	
	J244	LH-NTU2M(V11)便携式浊度测定仪	
	J028	SW-CJ-1D 型净化工作台	
	J015	SPX-60BSH-II型生化培养箱	
	J014	DHP-9082 型电热恒温培养箱	
检测结果	检测结果见续页		





221203100438

STI 恒准检测

编号: AHHZJC-G-20262608

检测结果:

表 1 水质卫生检测结果

检测项目	采样点	单位	检测结果	标准限值
总大肠菌群		MPN/100 mL	未检出	不应检出
菌落总数		CFU/mL	未检出	50
色度		度	<5	15
臭和味		/	无	无异味、异臭
肉眼可见物		/	无	无
pH		/	7.61	不小于 6.5 且不大于 8.5
浑浊度		NTU	0.10	1
总硬度		mg/L	22.6	300
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)		mg/L	0.798	3
氨 (以 N 计)		mg/L	<0.02	≤0.5
阴离子合成洗涤剂		mg/L	<0.05	0.3



(此处空白)

编制人

张佳甜

检测专用章

审核人

王婉

签发人

王培培



2026 年 9 月 3 日





221203100438

STI 恒准检测

编号: AHHZJC-S-20262585

安徽恒准环境检测研究院有限公司



检测 报 告



项 目 名 称:

二次供水

委 托 单 位:

合肥明健卫生消毒服务部

受 检 单 位:

安徽艺术学院 (D1 宿舍楼) (新站区)

报 告 日 期:

二〇二六年九月三日






221203100438

STI 恒准检测

编号: AHHZJC-S-20262585

说 明

- 一、检测结果仅对委托或送检样品负责。
- 二、对检测结果如有异议,请于收到报告之日起十五日内向本公司提出。逾期不提出,视为认可检测报告。
- 三、本报告经授权签字人签字(签章),并加盖本公司检测专用章后方有效。
- 四、本报告涂改、增删未加盖本公司检测专用章骑缝章无效。
- 五、本报告及本公司名称,未经同意不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。
- 六、本报告一式叁份,两份交委托单位,一份本公司存档。

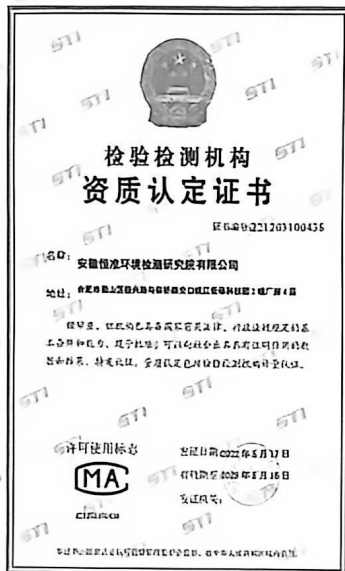

公司地址: 合肥市蜀山区振兴路与仰桥路交口皖江低碳科技园2幢厂房4层

公司电话: 0551-62968837

0551-62968837 (传真)

邮政编码: 230000

电子邮箱: 3030492611@qq.com





221203100438

STI 恒准检测
STANDARD TESTING INTERNATIONAL

编号: AHHZJC-S-20262585

检测报告

委托单位	合肥明健卫生消毒服务部	受检单位	安徽艺术学院（D1 宿舍楼）（新站区）
项目名称	二次供水	检测类别	委托检测
检测依据	GB/T 5750-2023	执行标准	GB 5749-2022
采样日期	2026.08.31	完成日期	2026.09.03
样品包装	完好	样品数量	0.75L
样品性状	无色透明液体	容器材质	聚乙烯瓶、硬质玻璃瓶
检测项目	二次供水中菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、氨（以 N 计）、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、阴离子合成洗涤剂、游离氯。		
项目概况	本次为送样检测，检测结果仅对来样负责。 委托人：刘建芳，联系电话：13856019184。		
检测仪器	J013	LS-35HJ 型立式压力蒸汽灭菌锅	
	J246	PHB-4 便携式 pH 计	
	J245	LH-CLO2M(V11)便携式余氯多参数测定仪	
	J244	LH-NTU2M(V11)便携式浊度测定仪	
	J028	SW-CJ-1D 型净化工作台	
	J015	SPX-60BSH-II型生化培养箱	
	J014	DHP-9082 型电热恒温培养箱	
检测结果	检测结果见续页		





221203100438

STI 恒准检测

编号: AHHZJC-S-20262585

检测结果:

表 1 水质卫生检测结果

检测项目	采样点	单位	检测结果	标准限值
总大肠菌群		MPN/100 mL	未检出	不应检出
菌落总数		CFU/mL	未检出	100
色度		度	<5	15
臭和味		/	无	无异味、异臭
肉眼可见物		/	无	无
pH		/	7.76	不小于 6.5 且不大于 8.5
浑浊度		NTU	0.42	1
游离氯		mg/L	0.17	0.05-2
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)		mg/L	1.16	3
阴离子合成洗涤剂		mg/L	<0.05	0.3
氨 (以 N 计)		mg/L	0.04	0.5

(此处空白)

编制人

张伟甜

审核人

孙婉

签发人

王培培

检测专用章



2026年 9 月 3 日



安徽恒准环境检测研究院有限公司



检 测 报 告

项 目 名 称:

热水

委 托 单 位:

合肥明健卫生消毒服务部

受 检 单 位:

安徽艺术学院（食堂（热水箱））
（新站区）

报 告 日 期:

二〇二六年九月十七日



说 明

- 一、检测结果仅对委托或送检样品负责。
- 二、对检测结果如有异议,请于收到报告之日起十五日内向本公司提出。逾期不提出,视为认可检测报告。
- 三、本报告经授权签字人签字(签章),并加盖本公司检测印章后方有效。
- 四、本报告涂改、增删未加盖本公司检测专用章骑缝章无效。
- 五、本报告及本公司名称,未经同意不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。
- 六、本报告一式叁份,两份交委托单位,一份本公司存档。

公司地址: 合肥市蜀山区振兴路与仰
桥路交口皖江低碳科技园 2 幢厂房 4
层
公司电话: 0551-62968837
0551-62968837 (传真)
邮政编码: 230000
电子邮箱: 3030492611@qq.com



检测报告

委托单位	合肥明健卫生消毒服务部	受检单位	安徽艺术学院（食堂（热水箱）） （新站区）
项目名称	热水	检测类别	委托检测
检测依据	GB/T 18204.5-2025	执行标准	WS 10013-2023
采样日期	2026.08.31	完成日期	2026.09.17
检测项目	热水中嗜肺军团菌。		
项目概况	本次为送样检测，检测结果仅对来样负责。 送样人：刘建芳，联系电话：13856019184。		
	J010	SW-CJ-1D 型净化工作台	
	J017	BPN-50CH 二氧化碳培养箱	
	J031	XSP-2CA 型双目生物显微镜	
检测结果	检测结果见续页		



检测结果：

水质嗜肺军团菌检测结果

采样点 \ 嗜肺军团菌	检测结果
热水	未检出
标准限值	不应检出

(此处空白)

六四八四

编制人 张传甜

审核人 孙婉

签发人 王培培



安徽恒准环境检测研究院有限公司



检 测 报 告

项 目 名 称:

热水

委 托 单 位:

合肥明健卫生消毒服务部

受 检 单 位:

安徽艺术学院（舞蹈楼（热水箱））
（新站区）

报 告 日 期:

二〇二六年九月十七日



说 明

- 一、检测结果仅对委托或送检样品负责。
- 二、对检测结果如有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出。逾期不提出，视为认可检测报告。
- 三、本报告经授权签字人签字（签章），并加盖本公司检测印章后方有效。
- 四、本报告涂改、增删未加盖本公司检测专用章骑缝章无效。
- 五、本报告及本公司名称，未经同意不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。
- 六、本报告一式叁份，两份交委托单位，一份本公司存档。

公司地址：合肥市蜀山区振兴路与仰
桥路交口皖江低碳科技园 2 幢厂房 4
层
公司电话：0551-62968837
0551-62968837（传真）
邮政编码：230000
电子邮箱：3030492611@qq.com



检 测 报 告

委托单位	合肥明健卫生消毒服务部	受检单位	安徽艺术学院（舞蹈楼（热水箱）） （新站区）
项目名称	热水	检测类别	委托检测
检测依据	GB/T 18204.5-2025	执行标准	WS 10013-2023
采样日期	2026.08.31	完成日期	2026.09.17
检测项目	热水中嗜肺军团菌。		
项目概况	本次为送样检测，检测结果仅对来样负责。 送样人：刘建芳，联系电话：13856019184。		
	J010	SW-CJ-1D 型净化工作台	
	J017	BPN-50CH 二氧化碳培养箱	
	J031	XSP-2CA 型双目生物显微镜	
检测结果	检测结果见续页		



检测结果:

水质嗜肺军团菌检测结果

采样点 \ 嗜肺军团菌	检测结果
热水	未检出
标准限值	不应检出

(此处空白)

编制人

张佳甜

审核人

孙婉

签发人

王培培

